

**Ing. Miroslav Knápek
Břustkova 27
700 30 Ostrava - Výškovice**

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Ing. et Ing. Alena Zdražilová

Vsetín

23.1.2018

Akce: ZŠ Butovická, parkoviště, p. č. 803/4, 802, 806, Butovice

Vyjádření k možnosti napojení na kanalizaci

Na základě Vám předložené žádosti o vyjádření k možnosti napojení na kanalizaci, ke stavebnímu záměru „**ZŠ Butovická, parkoviště, p. č. 803/4, 802, 806, Butovice**“ v k.ú. Studénka nad Odrou Vám sdělujeme následující:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení vodovodního a kanalizačního řadu ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. viz příloha č. 1 - Situační výkres. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající síť ve správě společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s.

Podmínky napojení na kanalizační řad pro veřejnou potřebu:

1. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
2. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
3. Vlastníkem kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak.
4. Každá nemovitost má mít max. 1 samostatnou kanalizační přípojku. Odvodnění dvou nebo více nemovitostí jednou kanalizační přípojkou nebo odvodnění rozsáhlé nemovitosti několika přípojkami je možné jen se souhlasem provozovatele.
5. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.



6. Napojení kanalizační přípojky bude provedeno do nově vybudované revizní šachty s použitím speciální průchodky nebo šachtové vložky zajišťující vodotěsnost napojení.
7. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky je u DN 150 - 20 ‰. Do jmenovité světlosti DN 200 může být použito plastové plnostěnné potrubí min. SN 8.
8. Uložení kanalizačních trub a revizních šachet bude v souladu s technickými podmínkami výrobce a statickým výpočtem.
9. Kanalizační přípojka bude odvádět pouze srážkové vody z nově vybudovaného parkoviště.
10. Před záhozem kanalizační přípojky bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizačního potrubí za přítomnosti oprávněného zástupce společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s., kterému bude předána kopie protokolu o zkoušce.

Podmínky k realizaci:

1. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření k existenci sítí ze dne 19.12.2017, zn. 3795/17/Zdr.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.


S přátelským pozdravem

Ing. Kamil Ondra
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Situace

Příloha č. 1 - Situace

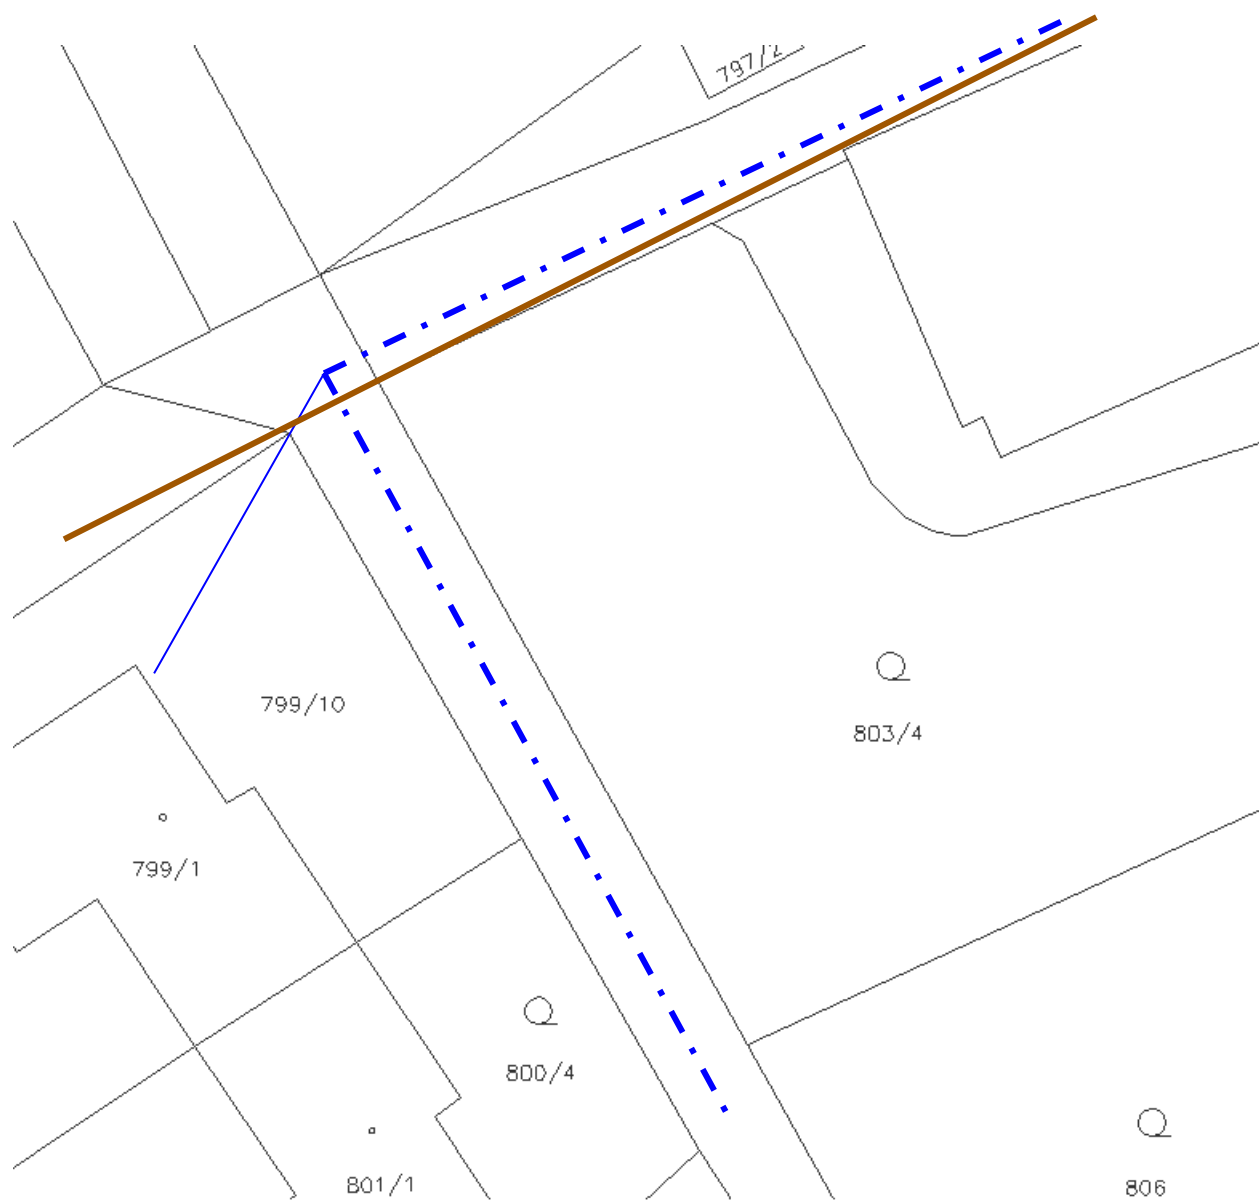

- · — · — · vodovodní řad
- vodovodní přípojka
- kanalizační řad – DN 200