




ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
ve volném terénu

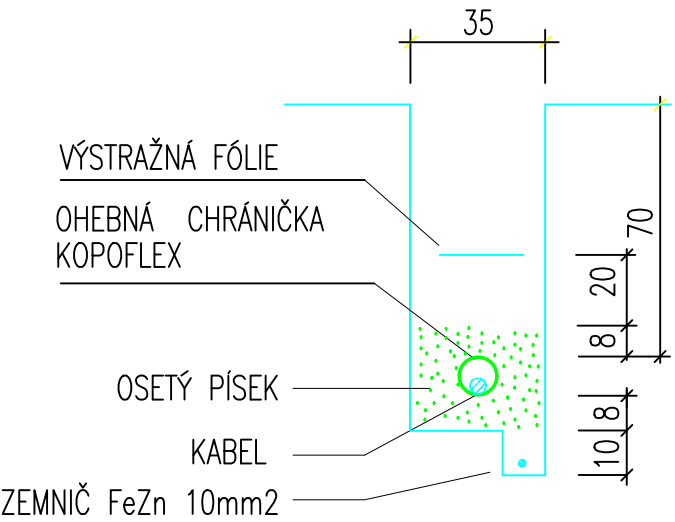


ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
pod zpevněnými plochami – chodníkem

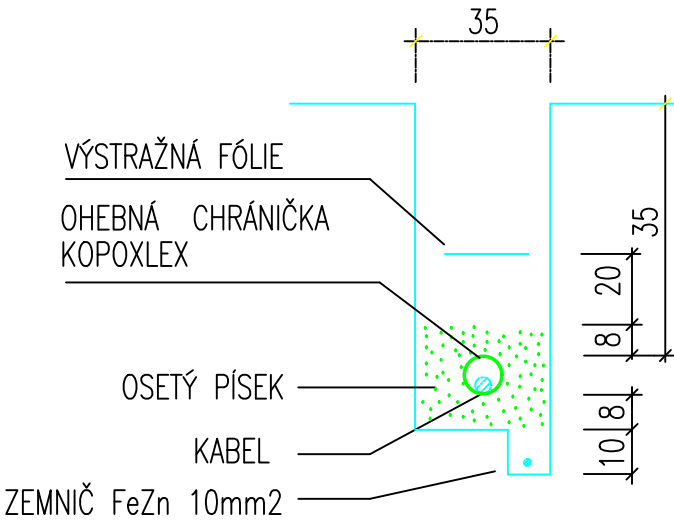

ŘEZ KABELOVÝM VÝKOPEM
pod zpevněnými plochami – vozovkou

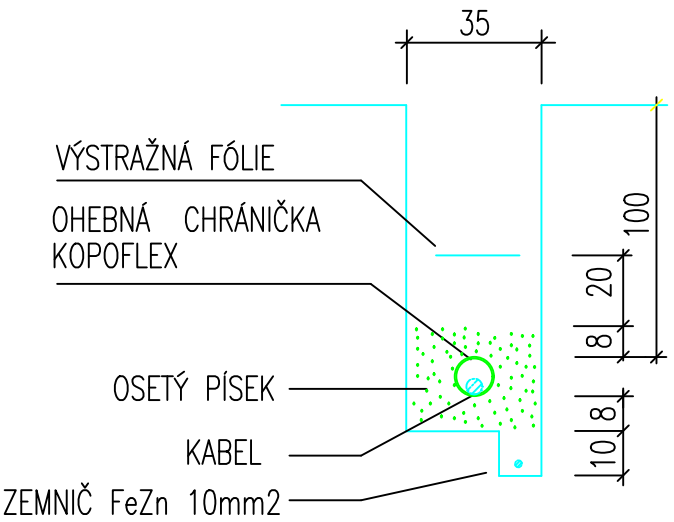

ZÁKLAD SILNIČNÍHO
STOŽÁRU "B8"

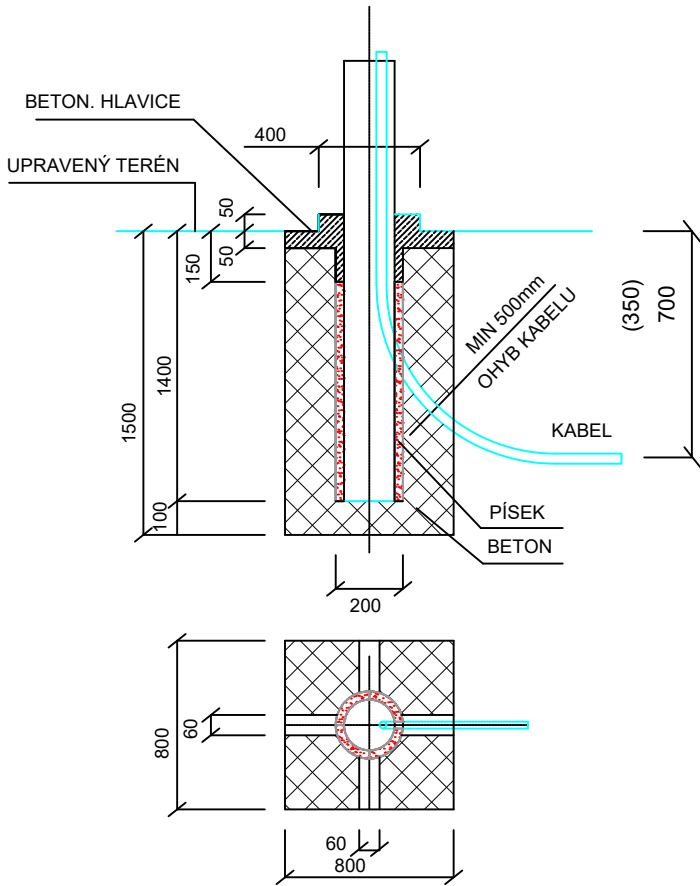

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3PEN AC 50Hz, 230/400V TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI

JISTÍCÍMI PRVKY VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ed.3

POZNÁMKA:

Polohu podzemních vedení nelze vytyčovat odměřováním vzdáleností na výkrese.

Před zahájením stavby je nutno zajistit příslušnými správci přesné vytýčení všech podzemních vedení.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

Sídlo společnosti:
Přerovská 259, 768 42 Prusinovice
IČ: 06499236, DIČ: CZ06499236
Korespondenční adresa:
Jateční 169, 760 01 Zlín
info@trafficdesign.cz, DS: bc3srau

TRAFFIC
DESIGN

INVESTOR: Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

OBJEDNATEL: F.E.D. s.r.o., Velký Ořechov 177, 763 07, IČ: 03994601, DIČ: CZ03994601

VYPRACOVAL: Josef Novák

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha

AKCE:

Autobusová zastávka LIDL, Studénka

ČÁST:

SO 400 Veřejné osvětlení

PŘÍLOHA:

Kabelové řezy a výkopy

Č. PŘÍLOHY:

D.2.3

STUPEŇ: DUSP + DPS

DATUM: 07/2021

MĚŘÍTKO: -

FORMÁT: 2x1 A4