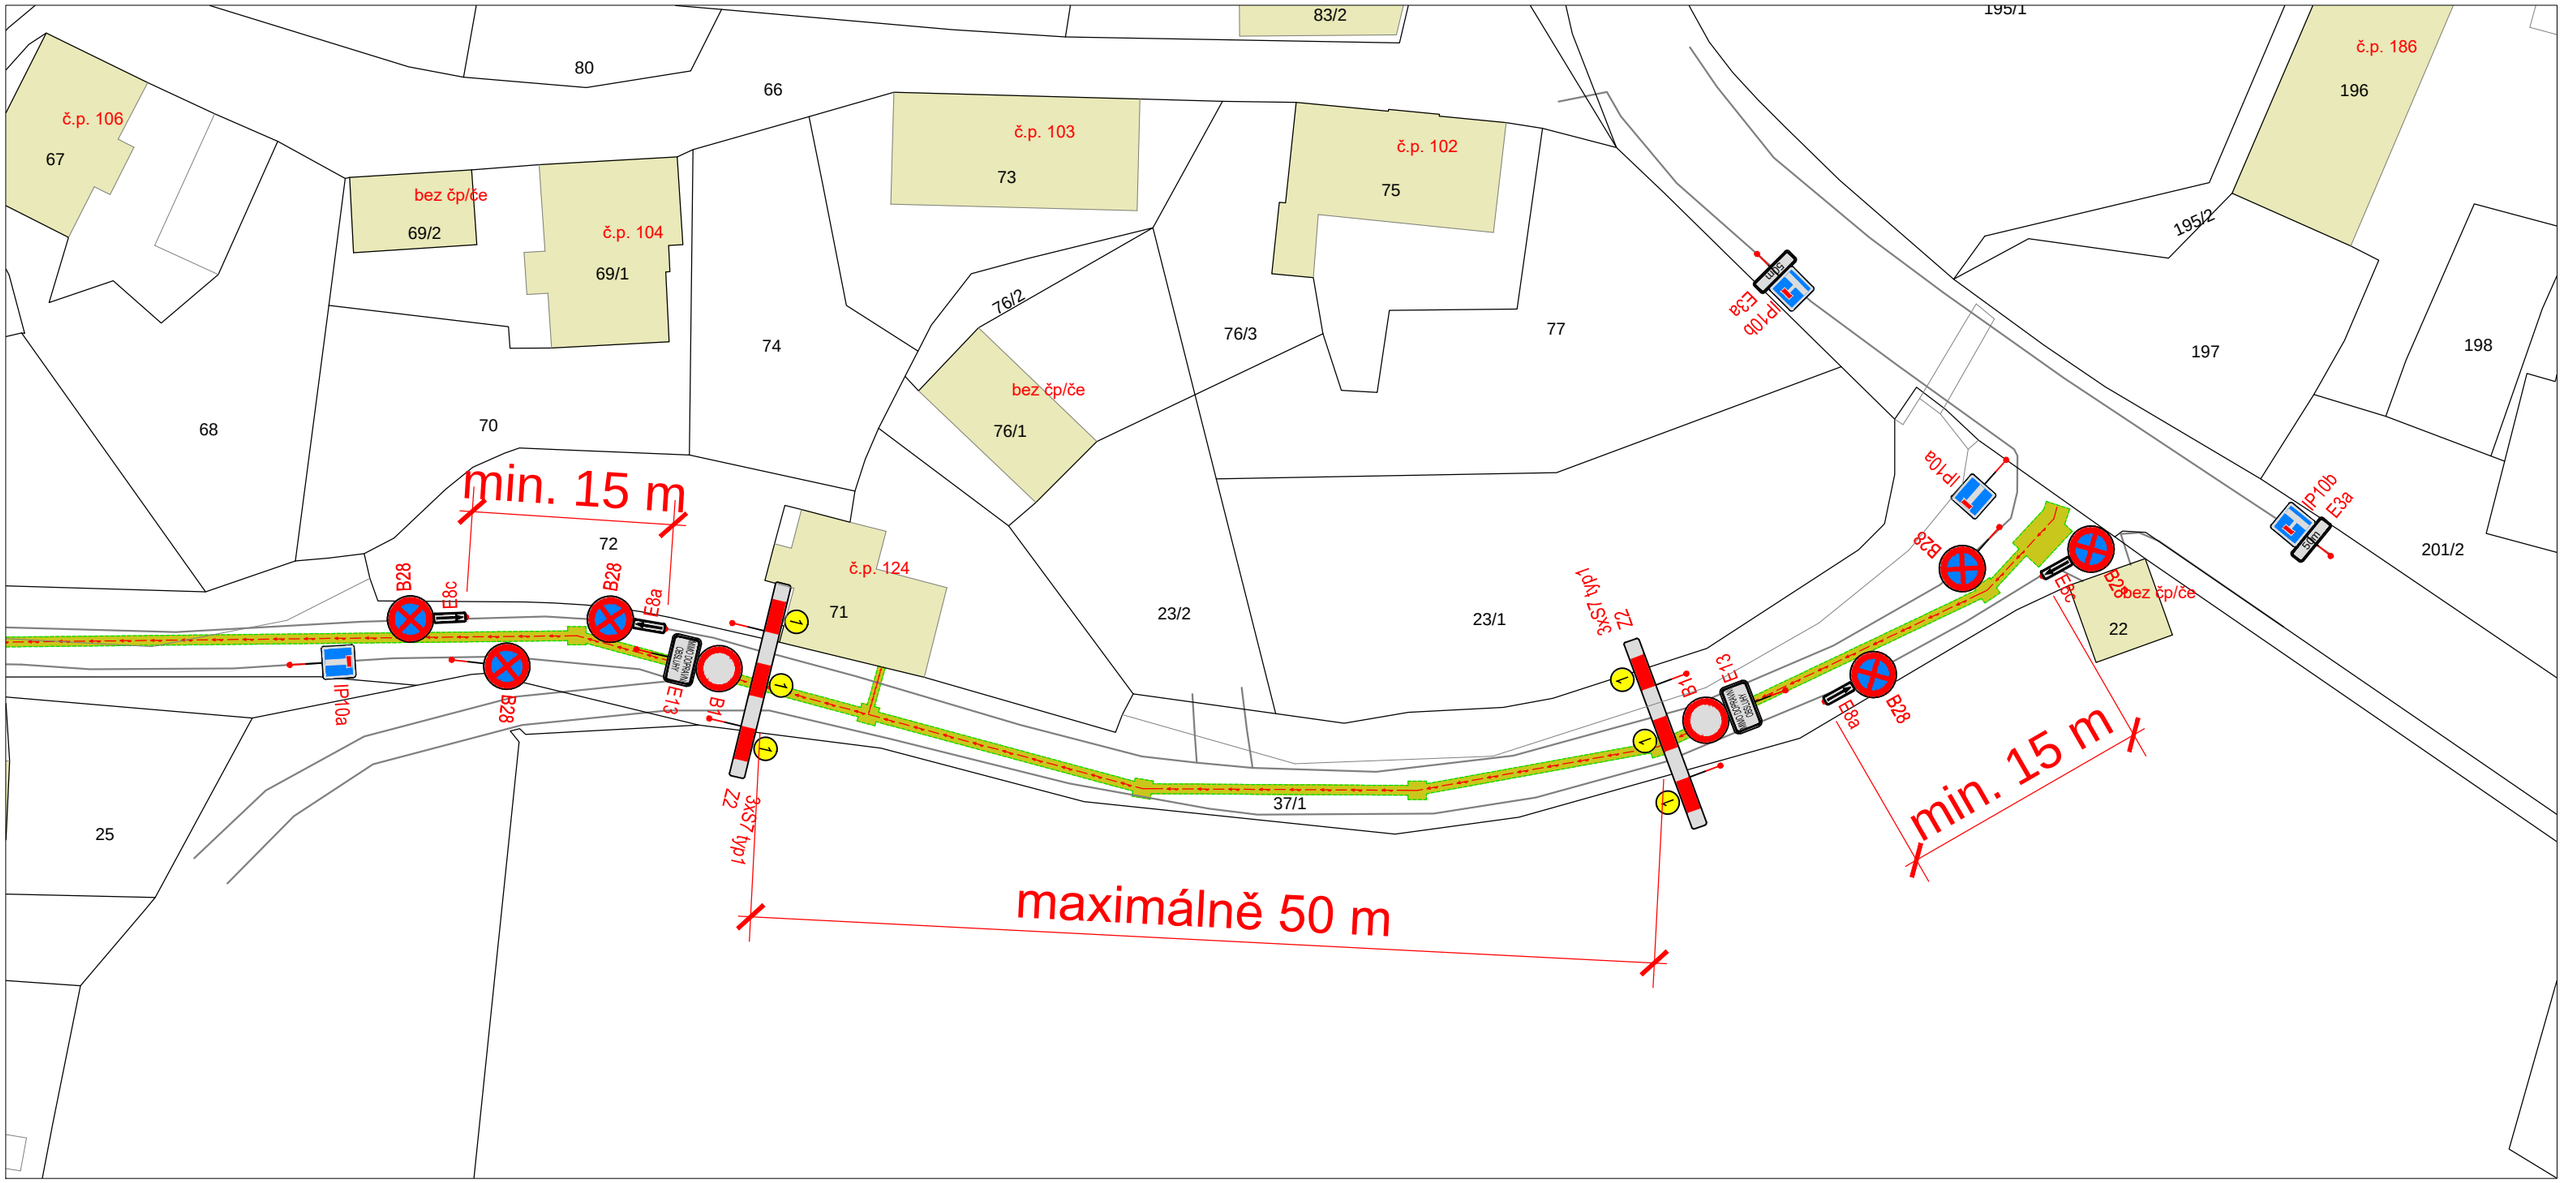

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ:

B28..... - 2x
B28 + E8a..... - 2x
B28 + E8c..... - 2x
B1 + E13..... - 2x
IP10a..... - 2x
IP10b + E3a..... - 2x
Z2 + 3 x S7 typ 1... - 2x

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

DPS

Generální projektant	SUDOP Project Plzeň a.s.	
Odpovědný projektant stavby	Ing. Stanislav Diviš	
Odpovědný proj. objektu - SO	Ing. Stanislav Diviš	
Vypracoval	Ing. Stanislav Diviš	
Kontroloval	Petr Krátký	
Místo stavby	Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	
Investor	Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka	

SUDOP Project Plzeň a.s.
projekty, engineering, stavby
Plachého 1007/35,301 00 Plzeň
Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107
E-mail: sudop@sudop-plzen.cz

Akce: VYBUDOVÁNÍ VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI NA TRÁVNÍKÁCH - MĚSTO STUDÉNKA
SO 321 VODOVOD

Číslo zakázky	649-20-2-2
Datum	08/2021
Formát	420 x 297
Kopie č.	
Část dokumentace	E

Obsah: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - PODROBNÁ SITUACE UZAVÍRKY

Měřítko	**Číslo výkresu**
1:500	4.3