


UZEMNĚNÍ/ HROMOSVOD

- BUDOU TŘI SVODY (LPS TŘÍDA I), BUDE SPLNĚNA OCHRANA ÚHELNÍKEM, SVODY DOPLNĚNY OZNAČENÍM SVODU 1 AŽ 3
- BUDE POLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30x 4 PO OBVODU BUDOVY
- DRÁT JÍMACÍ SOUSTAVY BUDE AlMgSi-0.5 8.
- PROVEDENÍ HROMOSVODU- MŘÍŽOVÁ SOUSTAVA- OKA 5x5m
- JÍMACÍ TYČ O DÉLCE 1,0 m

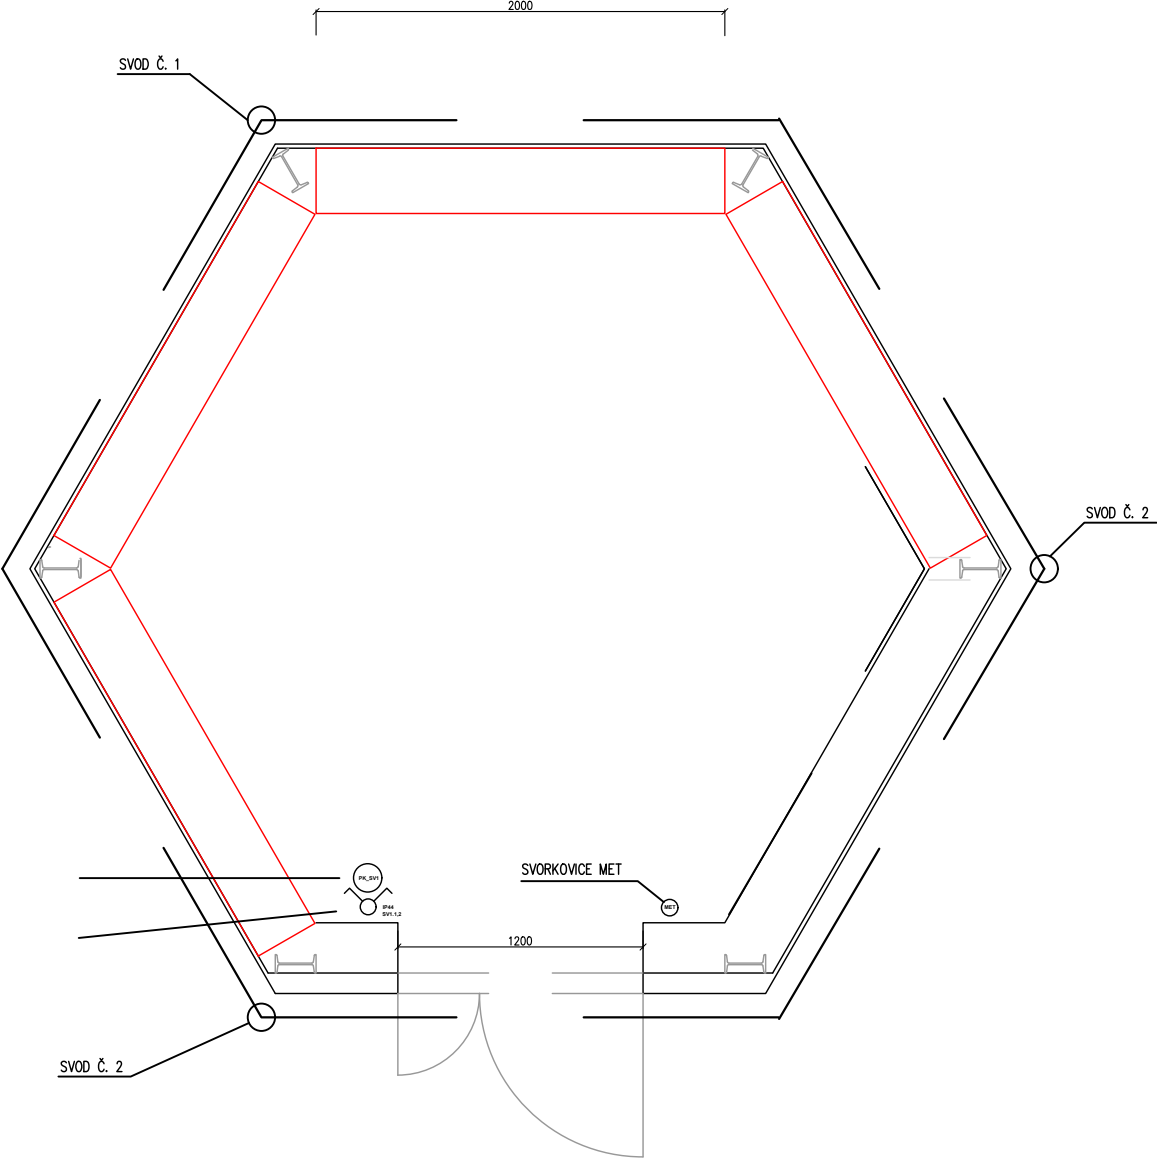

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3						JIKRA ELEKTRO s.r.o. info@jikraelektro.cz +420 724 510 430
VYPRACOVAL:	J. Kratochvil	DATUM:	27.11.2022	VÝKRES:	PD_ČS_BUTOVICE	
KRESLIL:	J. Kratochvil	ZAKÁZKA Č.:	SHS_11_2022	LIST:	1	
				STAVBA:	SITUAČNÍ SCHÉMA- HROMOSVOD	
				NÁZEV:	SCHÉMA ZAPOJENÍ	