



Atelier Tecl, s.r.o
Grohova 51
602 00 Brno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
62/2023Vyřizuje
Lubomír TanečekVe Studénce
15.12.2023

Vyjádření správce horkovodu a teplovodu na území města Studénky k projektové dokumentaci na akci: „Novostavba dětské skupiny Studénka“


Na základě Vámi předložené žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na akci: „Novostavba dětské skupiny Studénka“ v k. ú. Butovice a souhlasíme s realizací za následujících podmínek:

1. V předmětné lokalitě dojde k dotčení přípojky horkovodu ve správě společnosti POWGEN a.s viz Příloha vyjádření k sítím. Situace je pouze orientační. Stavbou požadujeme respektovat stávající síť ve správě společnosti POWGEN a.s. Křížení potrubí přípojky vodovodu požadujeme provést pod horkovodem s ohledem na uložení potrubí v původním kolektoru. Hloubka kolektoru se může pohybovat i více než 1,5 m pod terénem.
2. Před zahájením výkopových prací bude na základě písemné objednávky provedeno vytýčení podzemních sítí ve správě společnosti POWGEN a.s. Stavebník bude s vytýčením prokazatelně obeznámen.
3. Křížení a souběh podzemních sítí požadujeme řešit v souladu s ochrannými pásmy zařízení pro rozvod tepelné energie dle zák. 458/2000 Sb., § 87, č. 2.
4. Výkopové práce v ochranných pásmech horkovodu budou do vzdálenosti 2,5 m od okraje potrubí prováděny se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení ve správě společnosti POWGEN a.s. Výkopové práce v místech křížení budou prováděny ručním výkopem. V případě křížení bude před záhozem přizván zástupce společnosti POWGEN a.s. (tel. č. +420 724 079 031) ke kontrole křížení. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez písemného dokladu o provedené kontrole nesouhlasíme s provedením stavby a udělením kolaudačního souhlasu.
5. V případě, že dojde k poškození zařízení ve správě POWGEN a.s., bude neprodleně kontaktována pohotovostní služba (tel. č. +420 602 709 156).
6. V ochranných pásmech zařízení pro rozvod tepelné energie nebude skládkován výkopový ani jiný materiál a bude umožněn přístup k objektům nebo zařízením na rozvodu tepelné energie (např. šoupata, revizní šachty, atd.).

7. Dotčené objekty na rozvodech tepelné energie (např. šoupata, šachty, atd.) budou vyzvednuty do úrovně konečných úprav terénu dle požadavků provozovatele inženýrských sítí na náklad investora. Stavebníkem bude sepsán protokol o dotčených objektech, jehož součástí bude přehledná situace objektů.

Platnost tohoto dokumentu je 1 rok.

S pozdravem

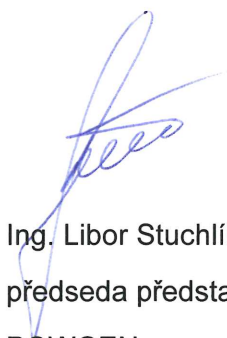

Ing. Libor Stuchlík
předseda představenstva
POWGEN a.s.

Příloha: Koordinační situace stavby