

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP – NOVÝ STAV		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.02	CHODBA	79,23
1.03	CHODBA	
1.04	ŠATNA PERSONÁL	
1.05a	ŠATNA 1	21,51
1.05b	SPRCHY	7,73
1.05c	WC	3,49
1.06	ŠATNA 2	35,51
1.07a	WC pro ZTP	4,08
1.07b	UMÝVÁRNA	3,09
1.07c	SPRCHY	6,19
1.08	ŠATNA 3	27,2
1.32	ŠATNA TRENÉŘI 3	9,59
1.33	ŠATNA TRENÉŘI 4	10,04
1.34	OŠETŘOVNA	1,71

Legenda svítidel:

- ”A” Průmyslové svítidlo LED 40W, 4000K, 1200x80x62,5mm, IP65, stropní/nástěnná montáž
- ”B” Vestavné LED svítidla do podhledových systémů M600, 40W, 4000K, živ. 35000hod, IP40
- ”C” Přisazené/nástěnné svítidlo s technologií LED. Barva světla 3000K, 2700lm, IP65, 20W, ø220mm
- ”N” Svítidlo led nouzové 1x12W, IP20/IP43, vyznačení směru úniku, doba nezávislosti 1hodina

Legenda přístrojů:

- — spínač č.1 pod omítku 10A, IP44
- — spínač č.6 pod omítku 10A, IP44
- — tlačítko pod omítku, IP44
- — zásuvka 230V/16A, pod omítku, IP44

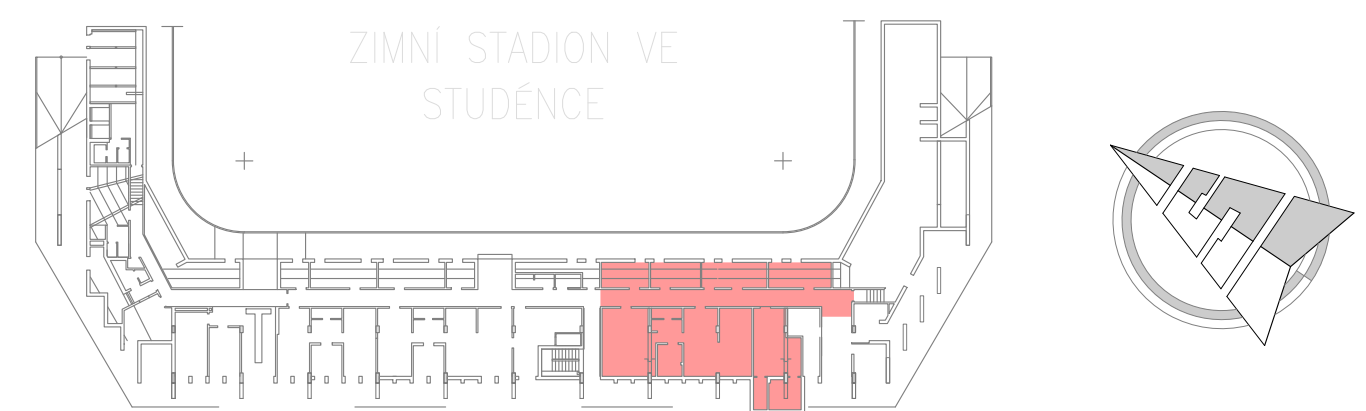
- — společná trasa více kabelů
- — světelné rozvody
- — zásuvkové rozvody



ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2

411.2 – ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ, DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ



VYPRACOVAL:	Tomáš Lutonský	 Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jiří Krasnovský		
INVESTOR:	Město Studénka, nám Republiky 762, 742 13 Studénka	 MĚSTO STUDÉNKA	FORMÁT: 4x4
MÍSTO STAVBY:	Zimní stadion Studénka, Budovatelská 770, Studénka		
ČÁST PD:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	DATUM:	01/2026
NÁZEV AKCE:	OPRAVA ŠATEN A SPRCH ZIMNÍHO STADIONU VE STUDÉNCE	STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP – ELEKTROINSTALACE (ETAPA 2)	MĚŘÍTKO:	1:75
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.4.10